


Prüfung Fußbodenheizung BV Puffer


Gerät testo 875-1i Serien-Nr.: 60411280 **Objektiv:** Standard 32°
Auftrag Prüfung Fußbodenheizung

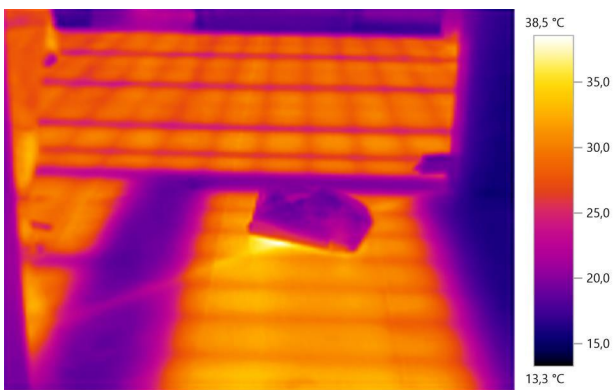

Bilddaten:	Datum:	30.06.2012	Emissionsgrad:	0,95
	Uhrzeit:	05:29:41	Ref. Temp. [°C]:	20,0
	Datei:	IV_00184.BMT		



Prüfung Fußbodenheizung BV Puffer

YOUR FLEXIBLE PARTNER

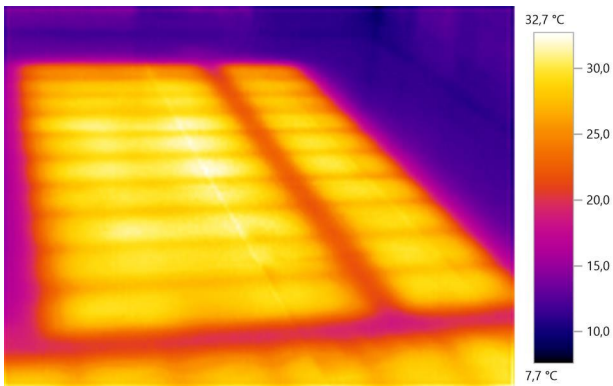

Bilddaten: **Datum:** 30.06.2012
 Uhrzeit: 05:30:24
 Datei: IV_00185.BMT


Emissionsgrad: 0,95
Ref. Temp. [°C]: 20,0

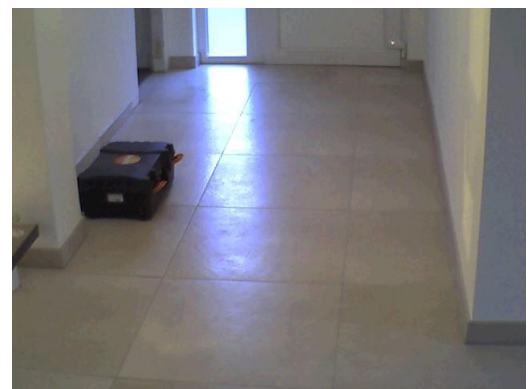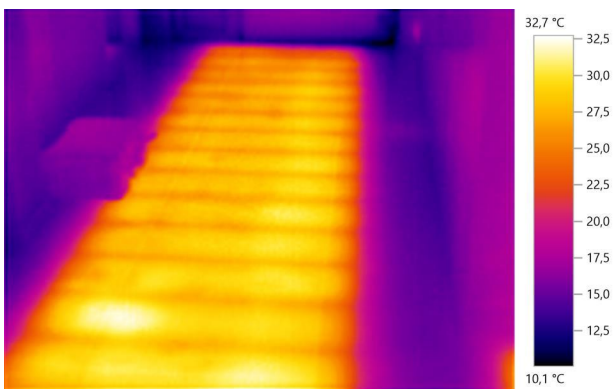

Bilddaten: **Datum:** 30.06.2012
 Uhrzeit: 05:30:33
 Datei: IV_00186.BMT


Emissionsgrad: 0,95
Ref. Temp. [°C]: 20,0

Prüfung Fußbodenheizung BV Puffer

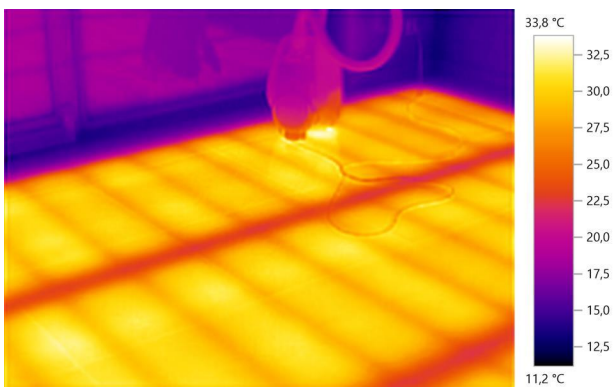

Bilddaten: Datum: 30.06.2012
Uhrzeit: 05:30:57
Datei: IV_00188.BMT


Emissionsgrad: 0,95
Refl. Temp. [°C]: 20,0

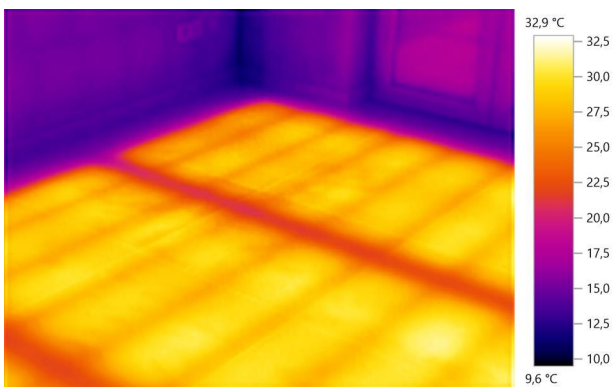

Bilddaten: Datum: 30.06.2012
Uhrzeit: 05:31:12
Datei: IV_00189.BMT

Emissionsgrad: 0,95
Refl. Temp. [°C]: 20,0

Prüfung Fußbodenheizung BV Puffer

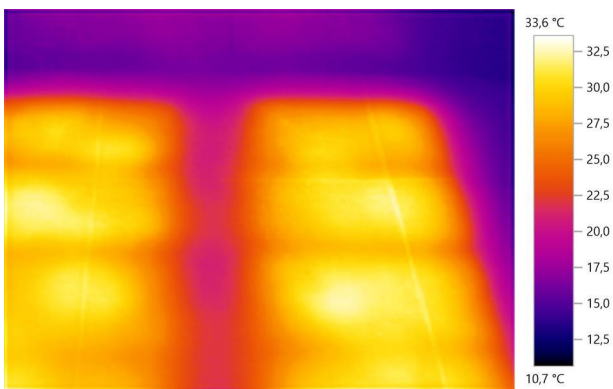

Bilddaten:	Datum:	30.06.2012	Emissionsgrad:	0,95
	Uhrzeit:	05:32:44	Ref. Temp. [°C]:	20,0
	Datei:	IV_00192.BMT		

Fazit: BV Puffer
Mariannenweg 3
Unterschleisheim

21.02.2017 , _____
Wszola